

18.6.2026

FINGRID OYJ:N 110 kV VOIMAJOHTOHANKE KAUKOPÄÄ - ÄNKILÄ

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto uudelta Kaukopään sähköasemalta Imatralta uudelle Änkilän sähköasemalle Rautjärvelle. Uusi johto kasvattaa sähkönsiirtokapasiteettia, mahdollistaa sähkönkulutuksen kasvun Rautjärven ja Parikkalan alueella sekä parantaa merkittävästi kantaverkon käyttövarmuutta. Johtohankkeen pituus on noin 36 km ja se sijoittuu Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueelle.

Voimajohtohankkeesta tehtyyn ympäristöselvitykseen voi tutustua Fingrid Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/verkon-rakentamisen/kaukopaa-ankila/kaukopaa-ankila_ymparistoselvitys.pdf

Uuden johdon vaatima maa-aluearve on 46 metriä, mikä käsittää 26 metriä leveän johtoaukean sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Rakennusraja määritetään reunavyöhykkeen takareunaan, 23 metrin etäisyydelle johdon keskilinjasta. Koska uusi johto sijoittuu koko matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, levenee nykyinen johtoalue noin 20 metriä.

Johdon yleissuunnittelu on käynnistynyt ja siitä vastaa Omexom. Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut pylväspaikat merkitään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväspaikkojen kohdalta. Myöhemässä vaiheessa maastoon tullaan merkitsemään johtoalueen laajenemisen vaatimat hakkualueiden rajat. Maanmittauslaitos on 24. helmikuuta 2026 päätöksellään nro. MML 358437/03 04/2025 myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotöitä tullaan tekemään kesän 2026 ja syksyn 2027 välisenä aikana. Tutkimusluvan ehdoissa mainittu tiedotusvelvollisuus seitsemää päivää ennen maastotutkimusten aloittamista täyttyy tällä tiedotteella eikä maastotöiden etenemisestä tiedoteta maanomistajia enää erikseen.

Maastotöiden yhteydessä suunnitelluilta pylväspaikoilta joudutaan monin paikoin kaatamaan puita, jotta mm. perustussuunnittelun vaatimat maaperätutkimukset pystytään suorittamaan. Nämä sekä muut maastotutkimuksen aikana mahdollisesti syntyneet vahingot korvataan maanomistajalle maastotöiden päätyttyä.

Fingrid Oyj tulee hakemaan valtioneuvostolta lunastuslupaa johdon rakentamiselle. Tästä huolimatta pyrimme saamaan voimajohtoalueen maanomistajilta suostumukset ennakkohaltuunottoon johdon sijoittamiseksi kiinteistöjen alueelle. Sopimusneuvottelut aloitetaan puhelinsitoilla syksyn 2026 aikana ja neuvottelut toteutetaan maanomistajan tahdon mukaan joko kirjeitse tai tapaamisena. Niitä maanomistajia, jotka eivät hyväksy sopimusta, tullaan kuulemaan lunastuslain mukaisissa kuulemiskokouksissa, joihin kuultavat kutsutaan henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Kokouksissa kuultavilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä lunastuslupahakemuksesta ja johtohankkeesta. Maanomistajien lausunnot liitetään lunastuslupahakemukseen. Lunastuslupavaiheen jälkeen alkaa lunastustoimitus, jossa käsitellään mm. korvausasiat. Lunastuskorvaukset maksetaan lähtökohtaisesti rakentamisen jälkeen, lunastustoimituksen päätyttyä.

Voimajohdon suunnittelua koskevat yhteydenotot pyydämme osoittamaan Omexomille. Lunastusmenettelyn osalta voitte olla yhteydessä myös Fingridiin.

Fingrid OyjKatuosoite
Läkkisepäntie 21
00620 HelsinkiPostiosoite
PL 530
00101 HelsinkiPuhelin
030 395 5000Faksi
030 395 5196Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi


18.6.2026

Sijoitussuunnittelu ja maastotyöt	Jaakko Nieminen jaakko.nieminen@omexom.com tai Juho Ylikoski juho.ylikoski@omexom.com	p. 044 738 6175 p. 040 713 1861
Lunastusasiat	Eero Kujanen eero.kujanen@fingrid.fi	p. 030 395 5190

Uuden voimajohdon rakentamisen on suunniteltu tapahtuvan vuosina 2028-2030.

Yleistä tietoa voimajohtohankkeen kulusta saatte Fingrid Oyj:n verkkosivuilta löytyvistä esitteistä <https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/julkaisut/ymparisto-ja-voimajohdot/>

Liite Ote GT-kartasta Kaukopää - Änkilä

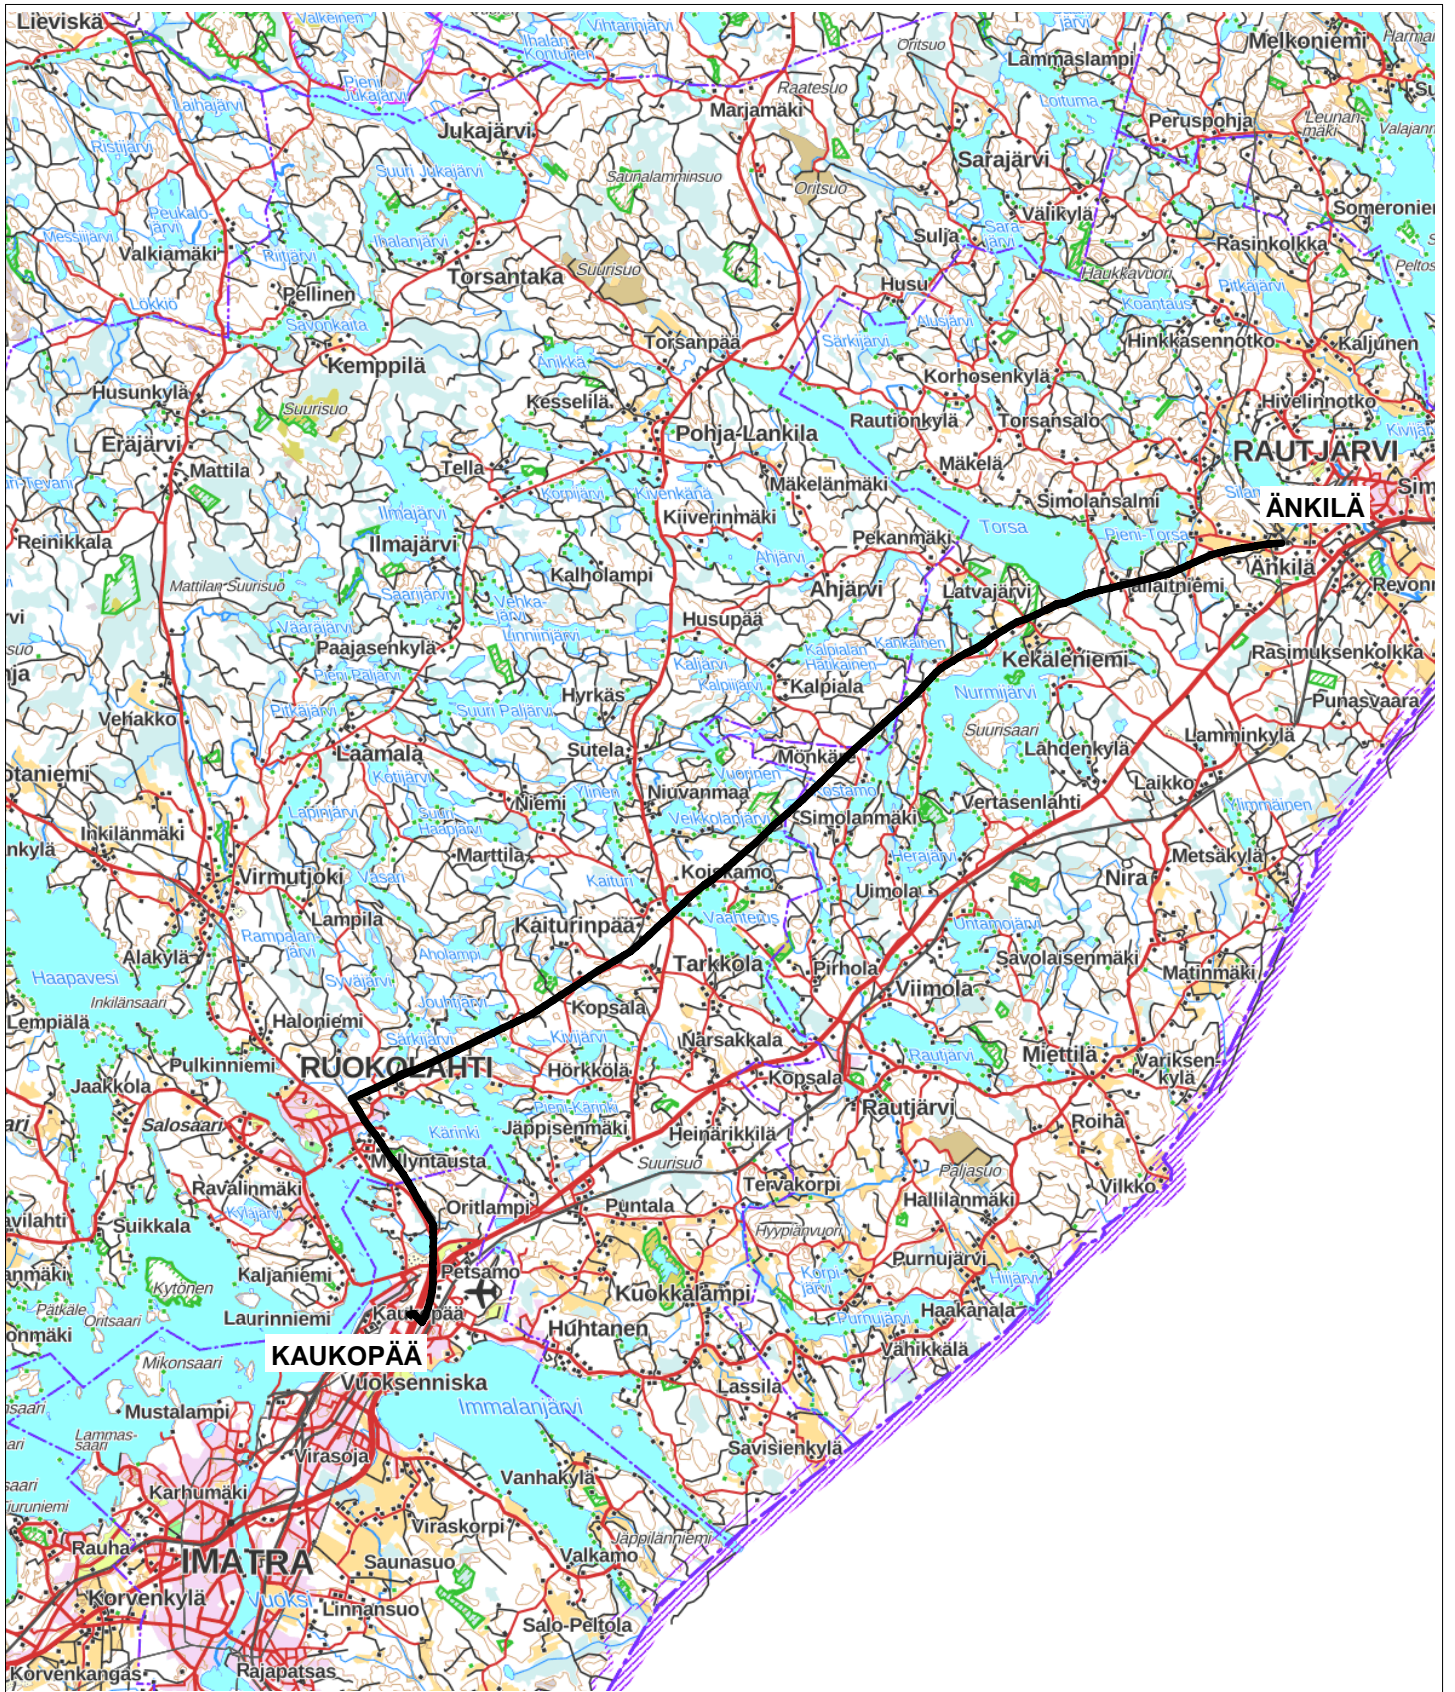

(c) Maanmittauslaitos 2026

FINGRID

OMEXOM

**KAUKOPÄÄ - ÄNKILÄ 110 kV
OTE GT-KARTASTA**

Suunnitellut

Piirtänyt pvm.

SLA 12.6.2026

Hyväksynyt pvm.

Mittakaava
1:200000

Koko
A4

Piirustusnumero

Muutos

Lehti

Lehtiä